

Przylącze Chechło drugie PS1 i PS2 MOC 2x1,1kW


SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA PRZEPOMP.
W WYKONANIU JOSTAWY

Wyłącznik różnicowoprądowy
25A/30mA **B304C6A-0.03A**

Przełącznik
I-sieć -0-II -agregat
EK 25A

Do N - YKY 1x6mm²

Zasilanie YKY 4x4mm² 300/500V
5x10mm²

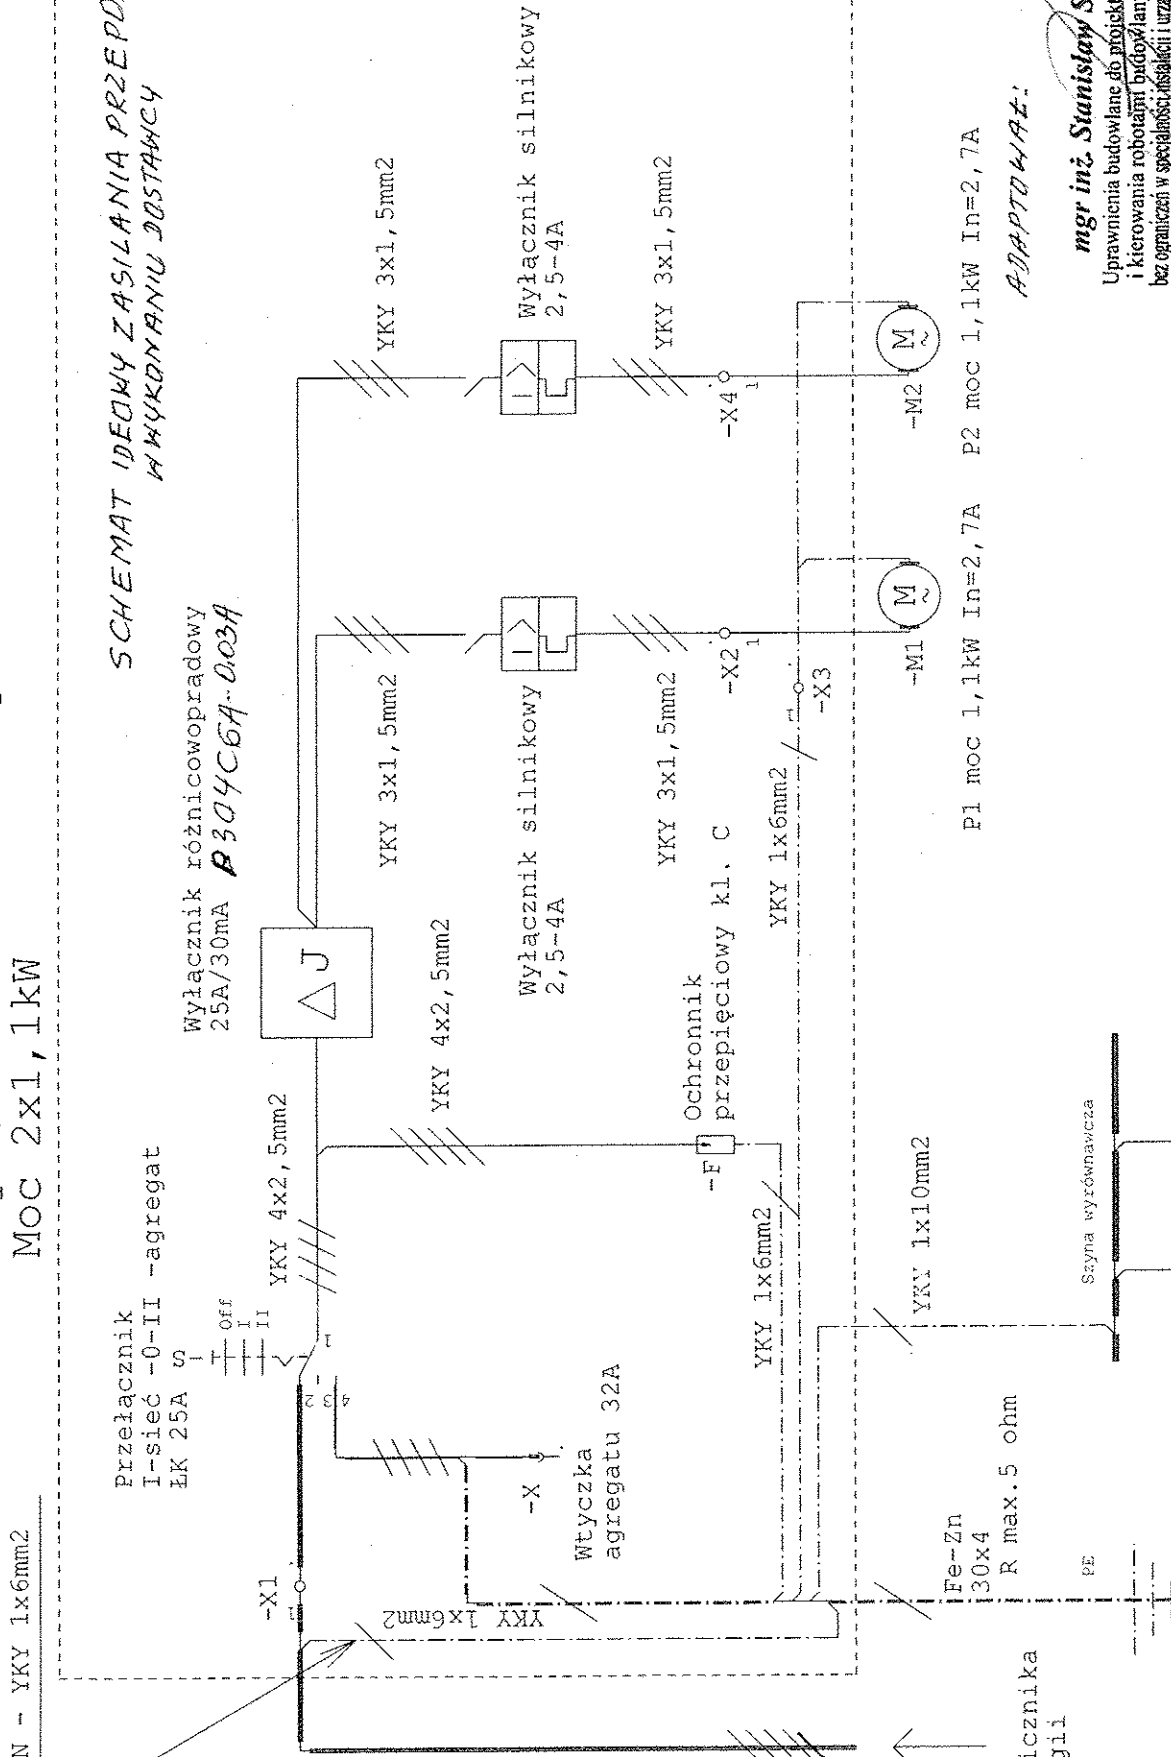

P1 moc 1,1kW In=2,7A P2 moc 1,1kW In=2,7A

ADAPTOWAŁ:

mgr inż. Stanisław Siekiera
Uprawnienia budowlane do projektowania nr 5/68
i kierowania robotami budowlanymi nr 111/66
bez ograniczeń w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych

nr ewid. EOD/IE/3320/03

RYS. 4

Urządzenia metalowe

Przepompownia sieciowa PS2		Metalchem Warszawa	
Debica ul. Wielopolska		ul. studzienna 7a	
nr działki 1175		01-259 Warszawa	
Wyk. dla	Wyk. przez		
Stap.	Zmiana		
Data	Opac.		
Spraw.	Norma		
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100